


"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер Звениговских ТС
 М.Г. Загаинов
 " " " 2011г.

Схема тепловых сетей от котельной №0613 п. Трубный Звениговского района

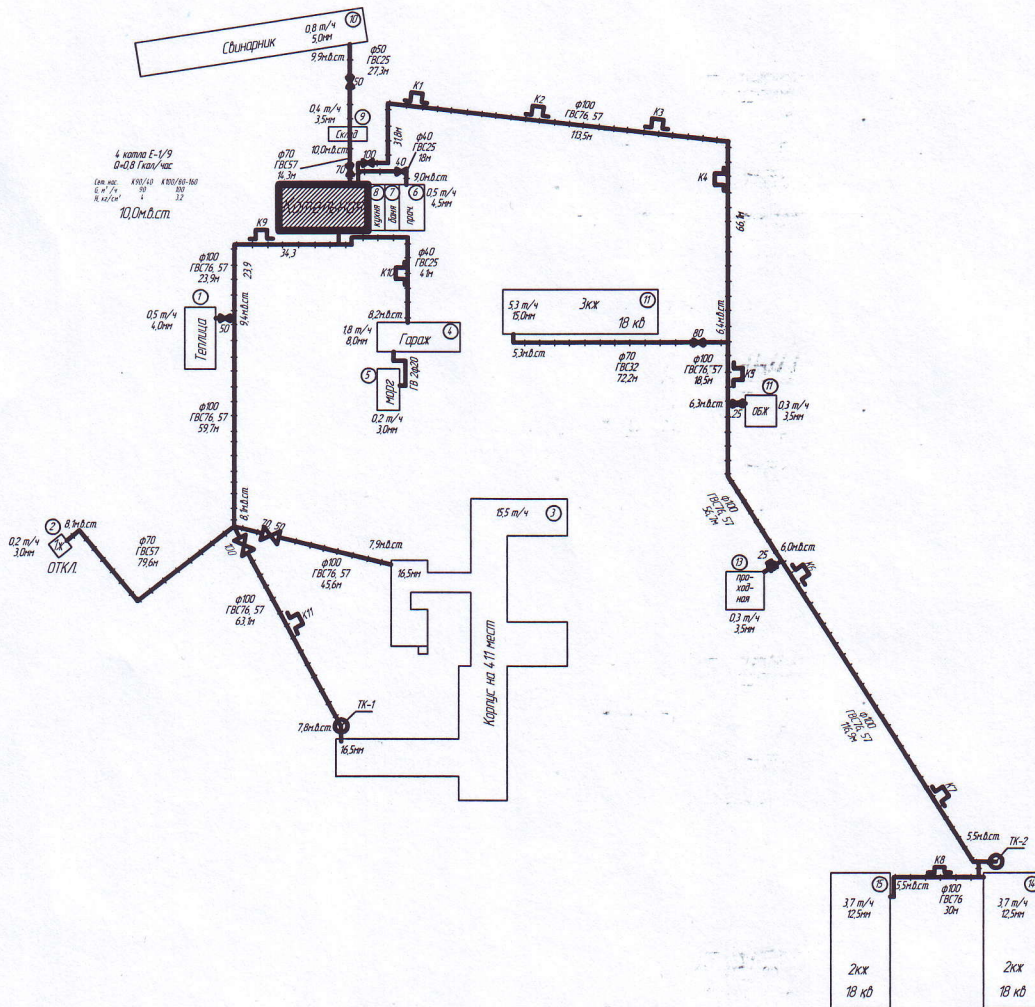

Условные обозначения:

- теплотрасса на балансе Звениговских Э и ТС
- подземный участок тепловой сети
- надземный участок тепловой сети
- задвижка Ду=50 мм
- вентиль планцевый, муфтовый Ду=32 мм
- температурный компенсатор
- тепловая камера
- внезапное изменение диаметра трубопровода
- порядковый номер абонента
- расчетный расход сетевой воды, м³/ч
- расчетный диаметр отверстия в фасонной детали, мм
- расчетный располагаемый напор, м в. ст.

- 0.7 м³/ч
5.0м
- 1.1 м³/ч
6.5м

Подпись	Фамилия	Подпись	Дата	Схема тепловых сетей от котельной №0613 п. Трубный Звениговского района		И 12000	2011 г.
				Звениговские ТС		л.ст.	л.свод 1